
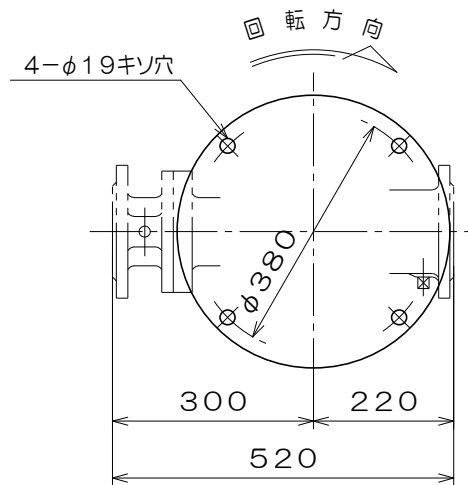



- 分解点検の為の必要事項
- ポンプの中心線上に吊り金具を設けて下さい。
 - ポンプの上に配管等がこないよう注意して下さい。
 - 電動機用ケーブルの電線管はフレキシブルパイプを使用し30 cm以上の余裕をもたせて下さい。

製 全閉外扇屋 型
3相4極 V
(トップランナーモータ)


ML 寸法表			
社 名	東 芝	三 菱	日 立
屋内型	326	351	338
屋外型	326	351	355

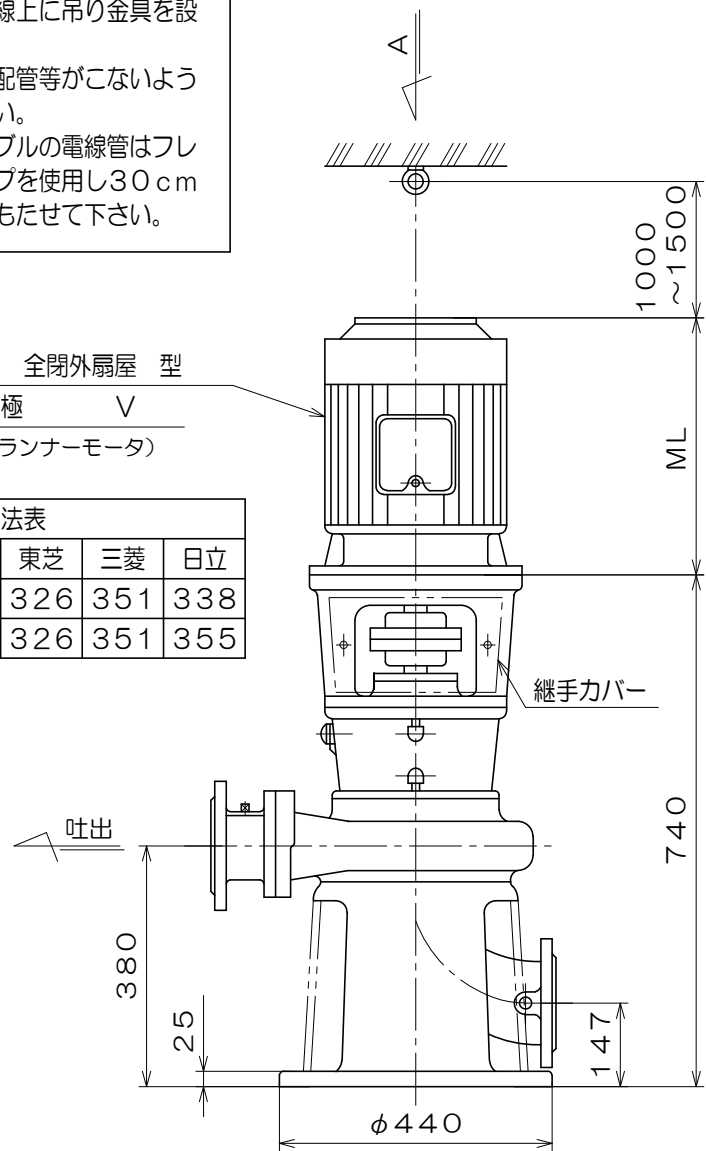

A 視 図

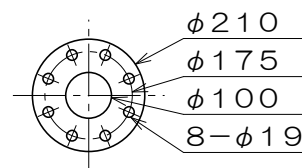

吐出フランジ寸法

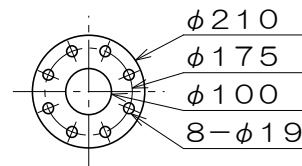

吸込フランジ寸法

吸 込 方 向	
標 準	A方向
B方向	• 吸込方向を御指示して下さい。 御指示のない場合は標準にて製作致します。

The diagrams show the standard suction direction (標準) and the A direction (A方向) and B direction (B方向) configurations. Arrows indicate the flow direction. The standard configuration has arrows pointing outwards. The A direction has an arrow pointing inwards from the top. The B direction has an arrow pointing inwards from the bottom.

御 注 文 主		殿			
御 需 要 家		殿			
ポンプ名称		100mmNFG-C-31M型 立型セントルクポンプ			
ポンプ 仕 様	全 揚 程	m		回転速度	min ¹
	吐出し量	L/min		電動機出力	3.7 kW
製造番号		No.		台 数	台
検 図 製 図	名 称	外 形 寸 法 図		出 図	年 月 日
	図 法	第 3 角 法	図 番	HDA05081-04	
	 株式会社 相互ポンプ製作所				

質量 171 kg