

分解点検の為の必要事項

- ポンプの中心線上に吊り金具を設けて下さい。
- ポンプの上に配管等がこないよう注意して下さい。
- 電動機用ケーブルの電線管はフレキシブルパイプを使用し30 cm以上の余裕をもたせて下さい。



製 全閉外扇屋 型

3相4極 V


(トップランナーモータ)

ML 寸法表


社 名	東芝	三菱	日立
屋内型	529	544	557
屋外型	529	544	617

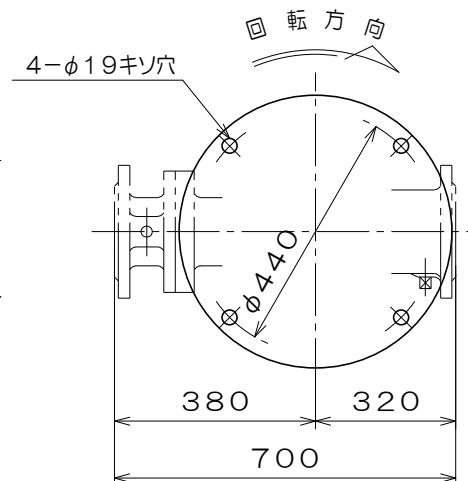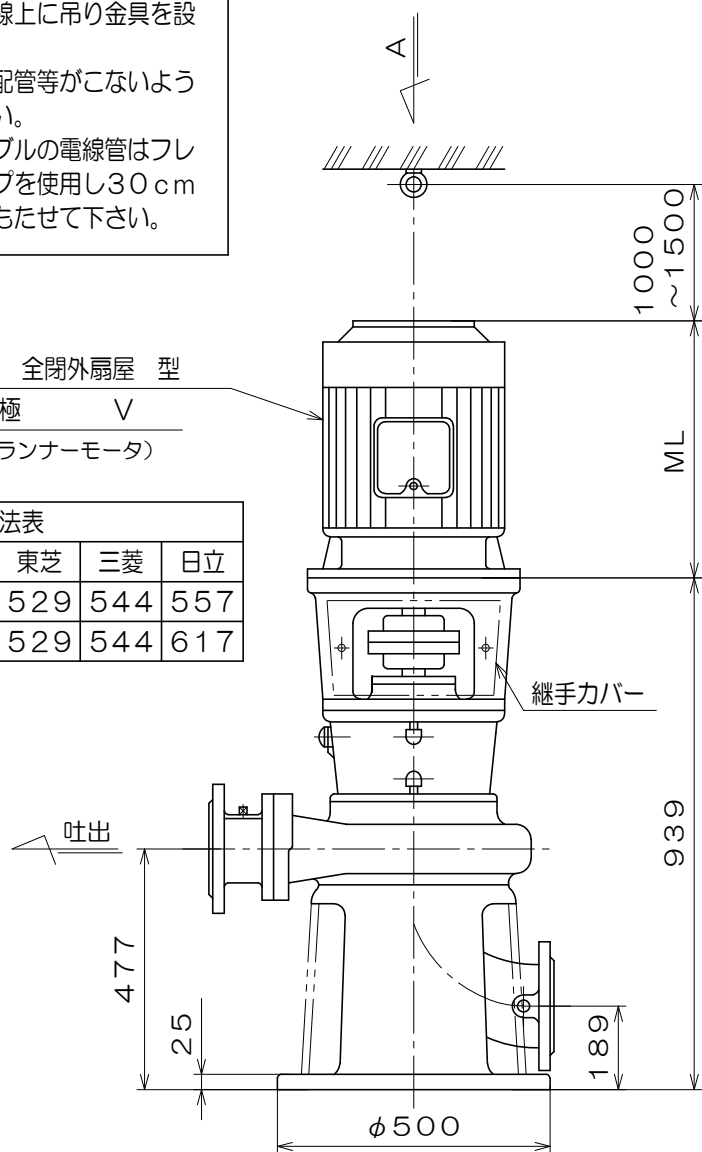

A 視 図

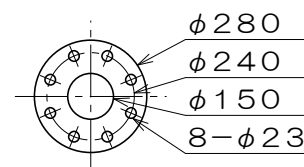


吐出フランジ寸法

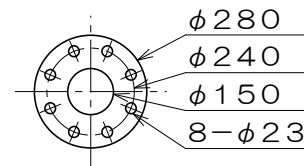


吸込フランジ寸法

吸 込 方 向


標 準



A方向



B方向



- 吸込方向を御指示して下さい。御指示のない場合は標準にて製作致します。

御 注 文 主	殿			
御 需 要 家	殿			
ポンプ名称	150mmNFG-C-50M型 立型セントルクポンプ			
ポンプ仕様	全 揚 程	m	回転速度	min ¹
	吐出し量	L/min	電動機出力	18.5 kW
製造番号	No.	台 数	台	
検 図 製 図	名 称	外形寸法図	出 図	年 月 日
	図 法	第3角法	図 番	HDA05104-05
	株式会社 相互ポンプ製作所			

質量 424 kg