

分解点検の為の必要事項



- ポンプの中心線上に吊り金具を設けて下さい。
- ポンプの上に配管等がこないよう注意して下さい。
- 電動機用ケーブルの電線管はフレキシブルパイプを使用し30 cm以上の余裕をもたせて下さい。

製 全閉外扇屋 型


3相4極 V

(トップランナーモータ)


ML 寸法表			
社 名	東芝	三菱	日立
屋内型	326	351	338
屋外型	326	351	355

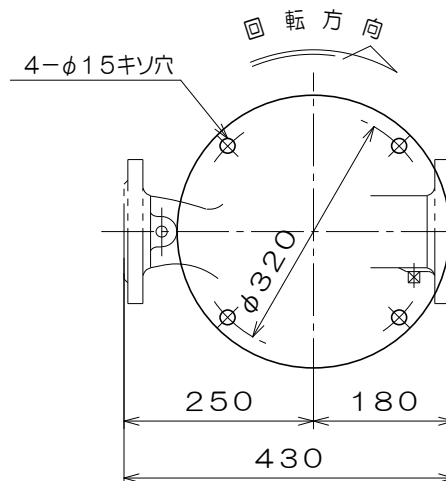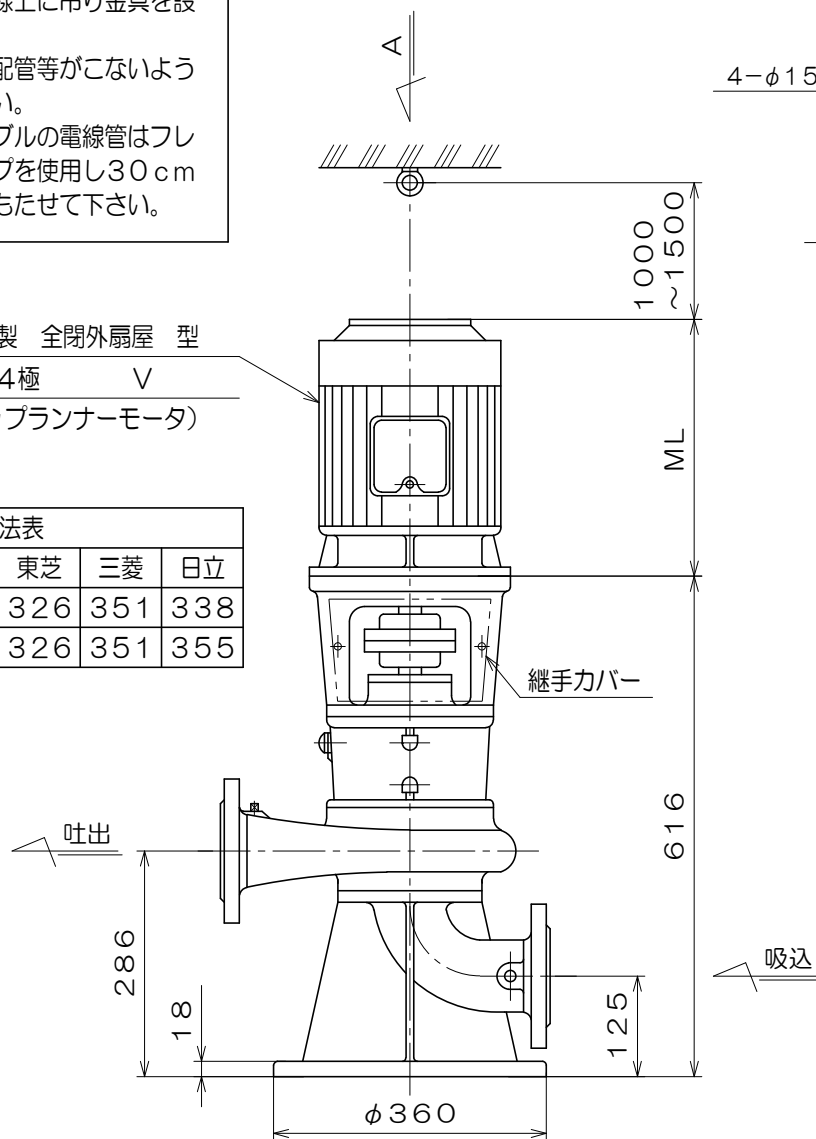

A 視 図




吐出フランジ寸法




吸込フランジ寸法

吸 込 方 向


標 準



A方向



B方向



- 吸込方向を御指示して下さい。御指示のない場合は標準にて製作致します。

御 注 文 主		殿		
御 需 要 家		殿		
ポンプ名称		80mmNDG-21M型 立型セントルクポンプ		
ポンプ仕様	全 揚 程	m	回転速度	min ¹
	吐出し量	L/min	電動機出力	3.7 kW
製造番号		No.	台 数	台
検 図 製 図	名 称	外形寸法図		出 図 年 月 日
	図 法	第3角法	図 番	HDA05261-04
	株式会社 相互ポンプ製作所			

質量 132 kg