

分解点検の為の必要事項



- ポンプの中心線上に吊り金具を設けて下さい。
- ポンプの上に配管等がこないよう注意して下さい。
- 電動機用ケーブルの電線管はフレキシブルパイプを使用し30 cm以上の余裕をもたせて下さい。

製 全閉外扇屋 型


3相4極 V

(トッランナーモータ)


ML寸法表			
社 名	東芝	三菱	日立
屋内型	326	351	338
屋外型	326	351	355

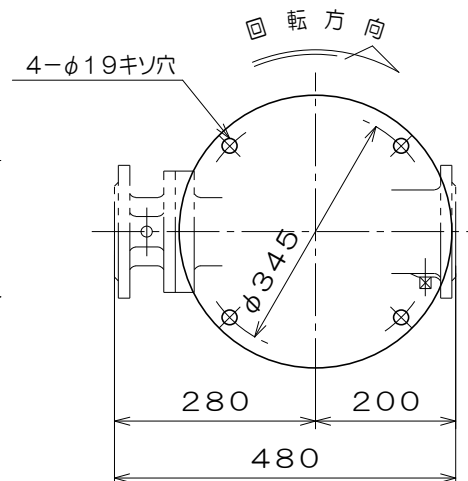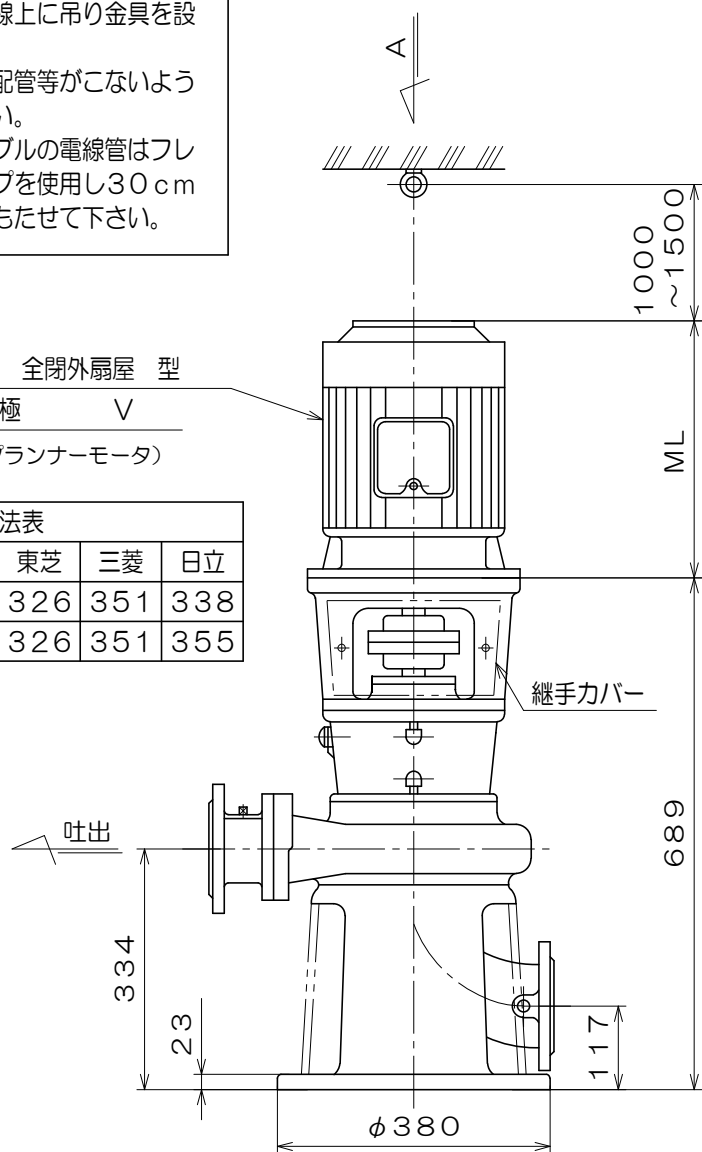

A 視 図

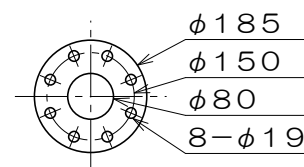


吐出フランジ寸法

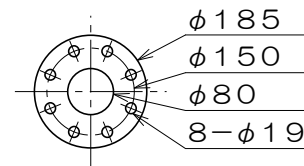


吸込フランジ寸法

吸 込 方 向


標 準



A方向



B方向



- 吸込方向を御指示して下さい。御指示のない場合は標準にて製作致します。

御 注 文 主		殿			
御 需 要 家		殿			
ポンプ名称		80mmNFG-21M型 立型セントルクポンプ			
ポンプ 仕 様	全 揚 程	m		回転速度	min
	吐出し量	L/min		電動機出力	3.7 kW
製造番号		No.		台 数	台
検 図	名 称	外形寸法図		出 図	年 月 日
	図 法	第 3 角 法	図 番	HDA05030-05	
製 図	 株式会社 相互ポンプ製作所				

質量 150 kg