
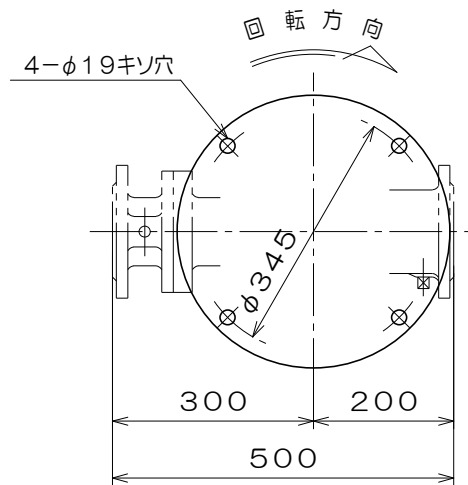



- 分解点検の為の必要事項
- ポンプの中心線上に吊り金具を設けて下さい。
 - ポンプの上に配管等がこないよう注意して下さい。
 - 電動機用ケーブルの電線管はフレキシブルパイプを使用し30 cm以上の余裕をもたせて下さい。

製 全閉外扇屋 型
3相4極 V
(トッランナーモータ)


ML寸法表			
社 名	東芝	三菱	日立
屋内型	326	351	338
屋外型	326	351	355

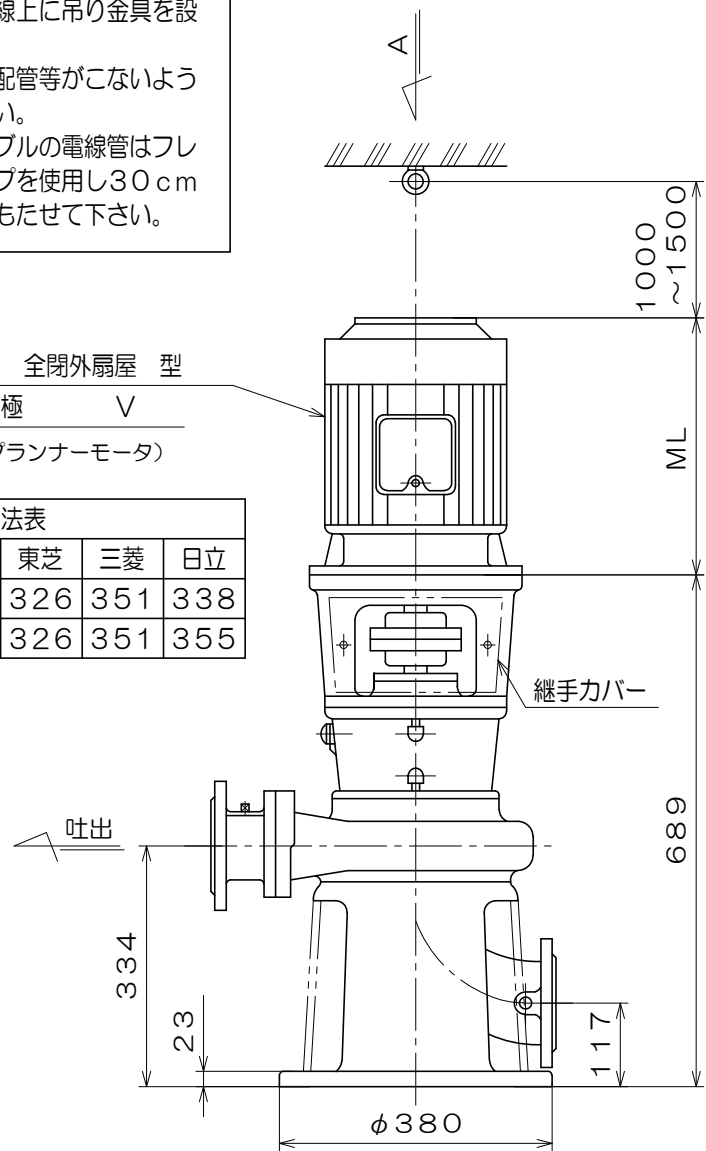

A 視 図

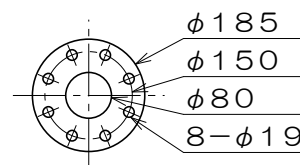

吐出フランジ寸法

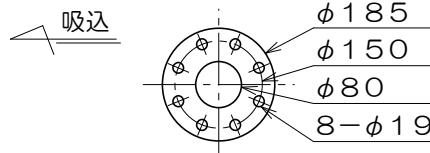

吸込フランジ寸法

吸 込 方 向

標 準	A方向
B方向	• 吸込方向を御指示して下さい。 御指示のない場合は標準にて製作致します。

御 注 文 主		殿			
御 需 要 家		殿			
ポンプ名称		80mmNFG-22M型 立型セントルクポンプ			
ポンプ 仕 様	全 揚 程	m		回転速度	min ¹
	吐出し量	L/min		電動機出力	3.7 kW
製造番号		No.		台 数	台
検 図 製 図	名 称	外 形 寸 法 図		出 図	年 月 日
				HDA05033-04	
	図 法	第 3 角 法	図 番		
		株式会社 相互ポンプ製作所			

質量 150 kg