
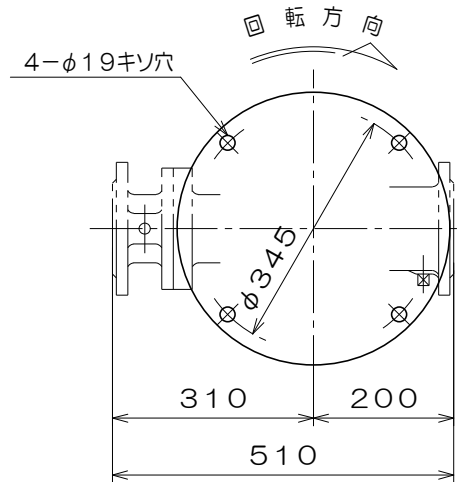



- 分解点検の為の必要事項
- ポンプの中心線上に吊り金具を設けて下さい。
 - ポンプの上に配管等がこないよう注意して下さい。
 - 電動機用ケーブルの電線管はフレキシブルパイプを使用し30 cm以上の余裕をもたせて下さい。

製 全閉外扇屋 型
3相4極 V
(トップランナーモータ)


ML寸法表			
社 名	東芝	三菱	日立
屋内型	370	393	376
屋外型	370	393	391

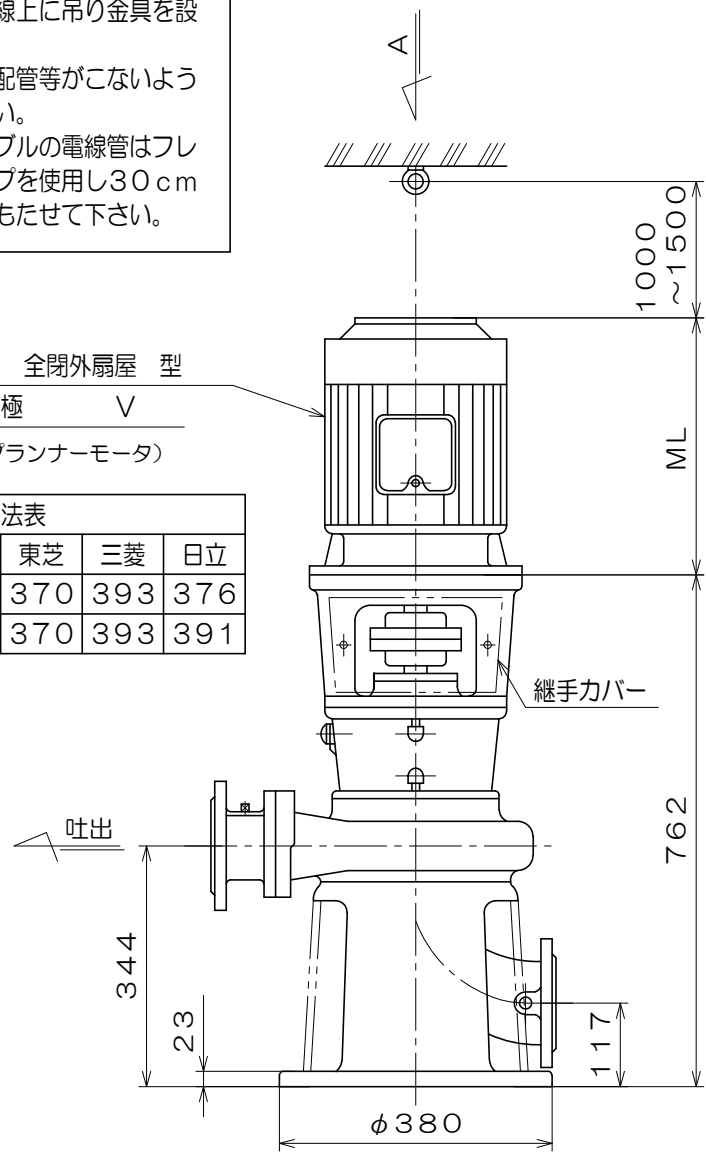

A 視 図




吐出フランジ寸法



吸込フランジ寸法

吸 込 方 向

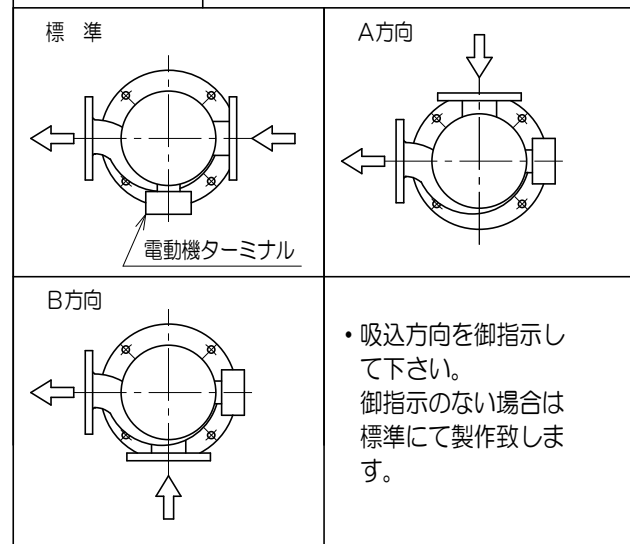

• 吸込方向を御指示して下さい。
御指示のない場合は標準にて製作致します。

御 注 文 主		殿				
御 需 要 家		殿				
ポンプ名称		80mmNFG-23M型 立型セントルクポンプ				
ポンプ仕様	全 揚 程	m		回転速度	min ¹	
	吐出し量	L/min		電動機出力	5.5 kW	
製造番号		No.		台 数	台	
検 図	製 図	名 称	外形寸法図		出 図	年 月 日
		図 法	第 3 角 法	図 番	HDA05037-04	
		株式会社 相互ポンプ製作所				

質量 208 kg